

97 ks počet inštalovaných tepelných čerpadiel*


1 164 kWh inštalovaný výkon

1 280 kW pokrytie požadovaného výkonu

3 841 200 kWh potreba tepla pokrytá inštalovanými zdrojmi

* počet nevydodaných TČ 73 ks

834 t/CO2 ročná úspora emisií

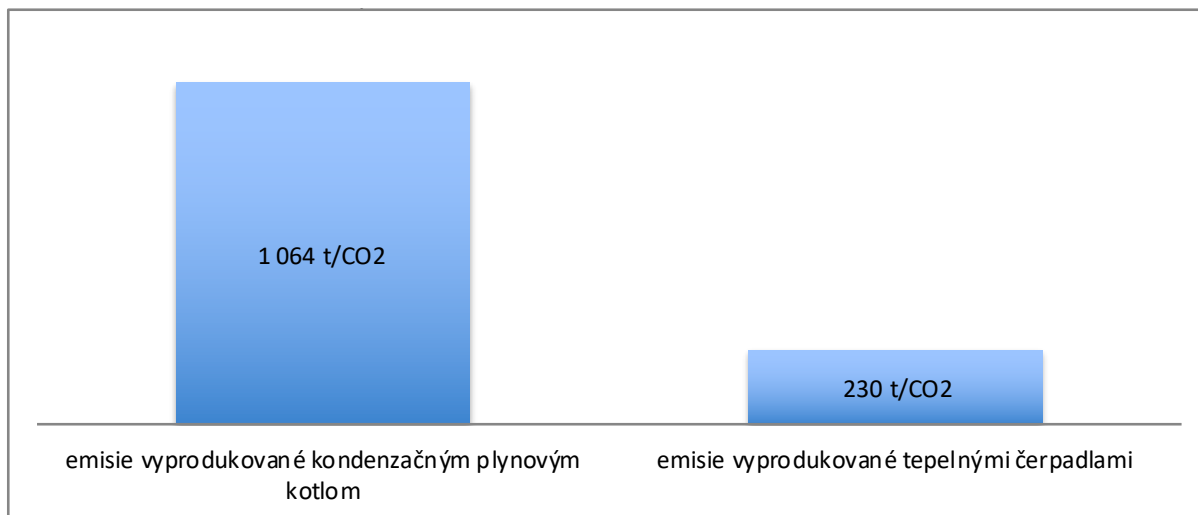

2, 561 MWh

67%

objem obnoviteľnej energie - úspora primárnej energie

podiel obnoviteľných zdrojov vo vyrobenom teple

Rozdelenie inštalovaných TČ podľa primárneho zdroja energie

